


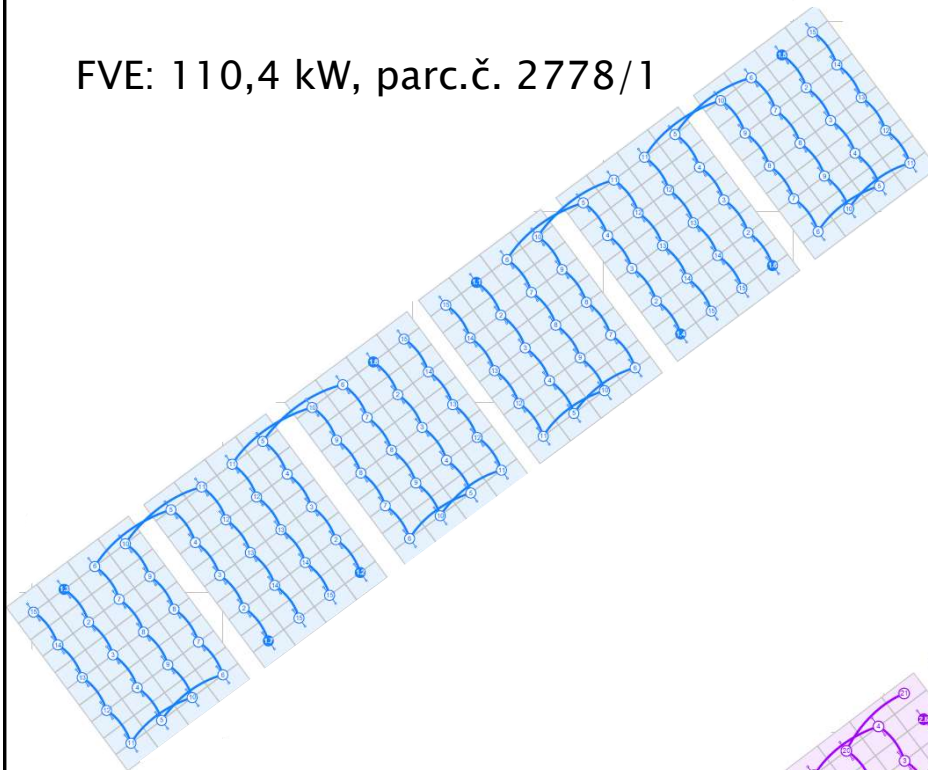


FVE: 110,4 kW, parc.č. 2778/1

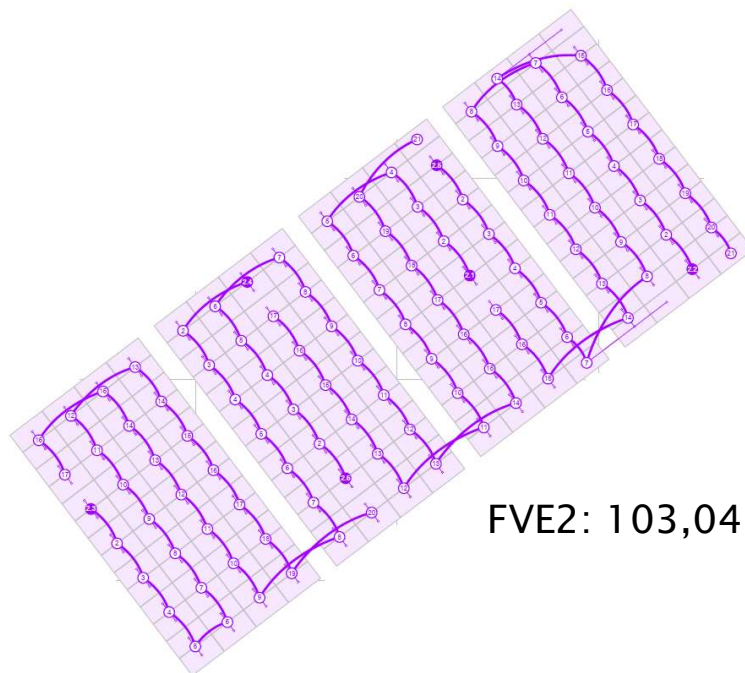

FVE3: 36,8 kW, parc.č.: 2777

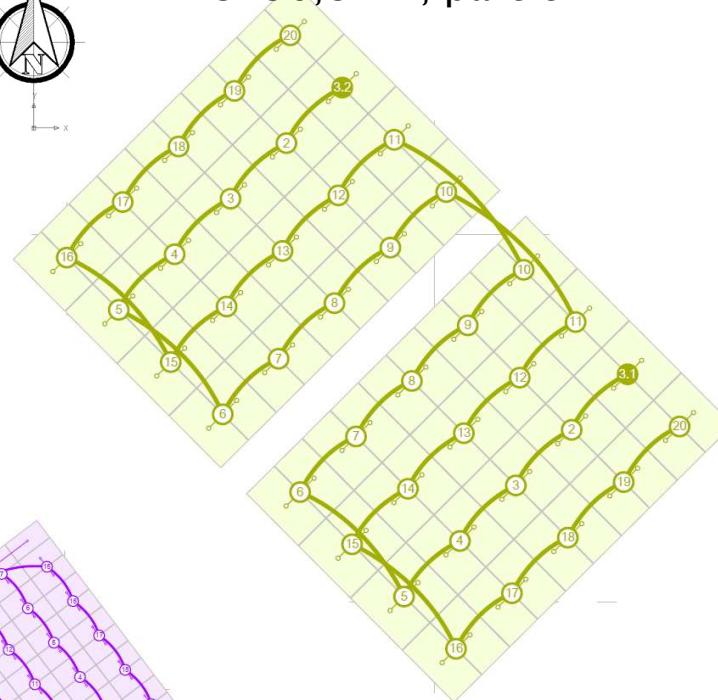

FVE2: 103,04 kW, parc.č.: 2777

1	SE100K Manager	94%
Center:		
1.1	15 x P950	30
1.2	15 x P950	30
1.3	15 x P950	30
Left:		
1.4	15 x P950	30
1.5	15 x P950	30
1.6	15 x P950	30
Right:		
1.7	15 x P950	30
1.8	15 x P950	30
2	SE100K Manager	88%
Center:		
2.1	17 x P950	34
2.2	17 x P950	34
Left:		
2.3	20 x P950	40
2.4	17 x P950	34
Right:		
2.5	21 x P950	41
2.6	21 x P950	41
3	SE30K	105%
3.1	20 x P950	40
3.2	20 x P950	40
4	SE8K	119%
4.1	21 x S500	21
5	SE8K	108%
5.1	19 x S500	19

Zodp. projektant	Autorizovaný technik	Vypracoval	Kreslil		
Ing. Ondřej Hrach	Ing. Roman Šmíd	Ing. Roman Šmíd	Ing. Tomáš Hron	Zakázka č.:	
Místo stavby: ČOV Dobříš č.p. 1939, 263 01 Dobříš, p.č. 2778/1, 2777, 2101, 4129 a 3795 k.ú. Dobříš				Stupeň PD:	DSP+DPS
Stavebník: Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš, IČO: 00242098				Datum:	1-2/23
FVE ČOV Dobříš, č.p. 1939, 263 01 Dobříš				Formát:	A3
Stringování pozemních FVE				Měřítko:	Výkres číslo: 8