



**ŘEZ A-A'**

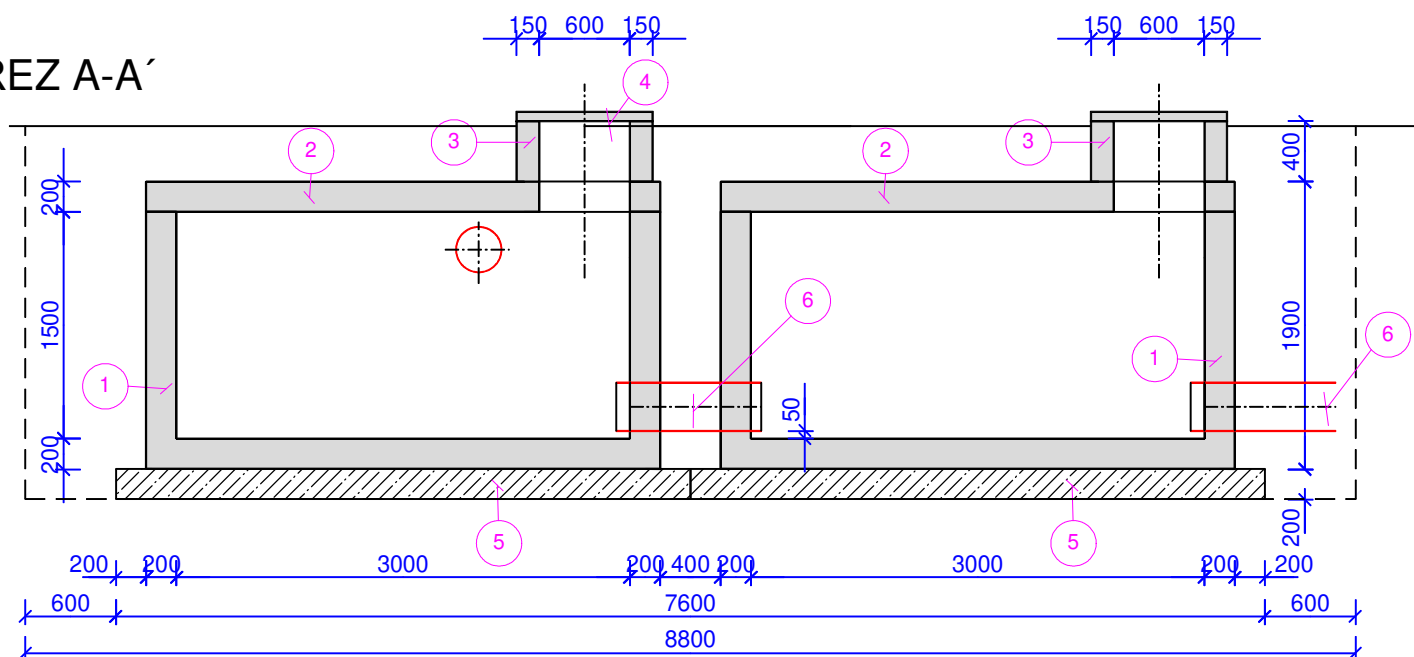

**ŘEZ B-B'**

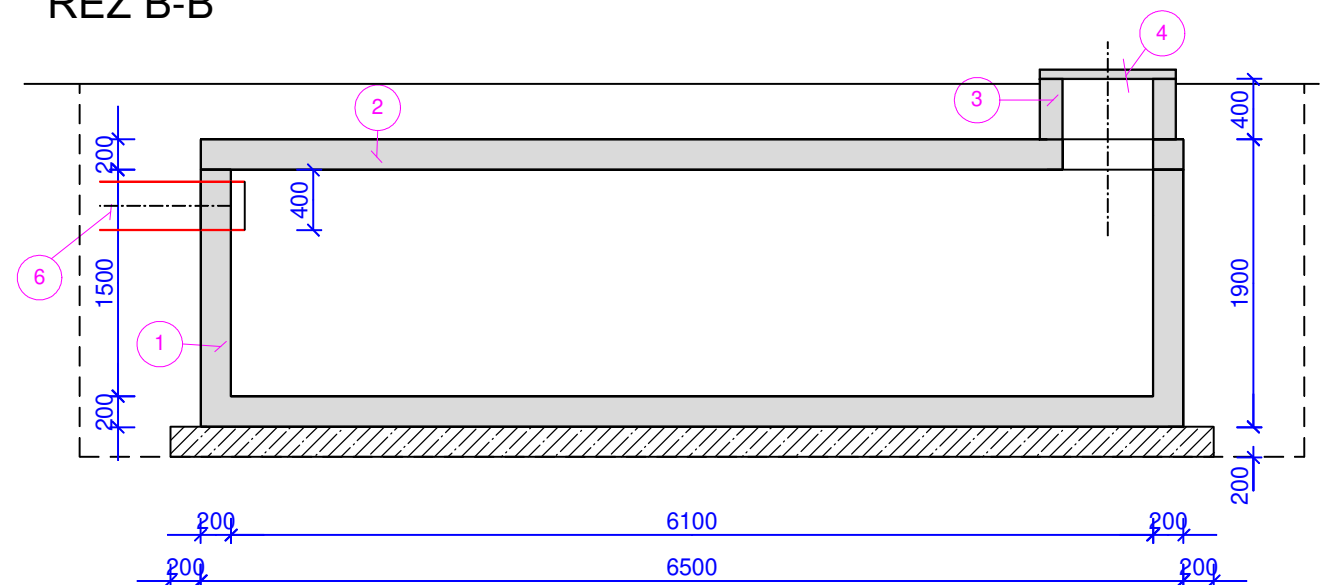

**LEGENDA:**

- 1 NÁDRŽ 6100x3000x1500 mm
- 2 KRYCÍ DESKA NÁDRŽE 6500x3400 mm, tl. 200 mm
- 3 KOMÍN JÍMKY (600x600 mm)
- 4 POKLOP JÍMKY
- 5 BETON C25/30 + SVAŘ. SÍŤ
- 6 POTRUBÍ PVC (PP) DN 300



Změna:	Popis:	Vypracoval:	Datum:	Autorizační razítko:	Paré:
Schéma:	Akce: <b>MĚSTO DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE V ULICI BŘEZOVÁ</b>				
		Objednatel / investor: <b>Město Dobruška</b> Mírové náměstí 119 263 01 Dobruška tel.: +420 318 533 311 mail: epodatelna@mestodobruška.cz www: mestodobruška.cz			Datum: 06/2021
		Generální projektant: <b>DOPAS s.r.o.</b> Kubelíkova 1224/42 130 00 Praha 3 - Žižkov tel.: +420 737 649 724 mail: info@dopas.net zak. číslo: 2020_1010			Datum: 06/2021
Stupeň PD: DPS Dokumentace pro provádění stavby		Část / profese: D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení			Formát: 2 x A4
Polohopis: Souřadnicový systém S-JTSK		Výškopis: Výškový systém Bpv			č. výkresu: 14
		Hlavní inženýr projektu: Ing. Václav Jupp			Datum: 06/2021
		Zodpovědný projektant: Ing. Petr Dátel Kontroloval: Ing. Petr Dátel			Datum: 06/2021
		Vypracoval: Ing. Petr Dátel			Datum: 06/2021
		Název výkresu: <b>Retenční nádrže - 2x20 m3</b>			Měřítko: 1 : 50