


Schéma rozvodu veřejného osvětlení

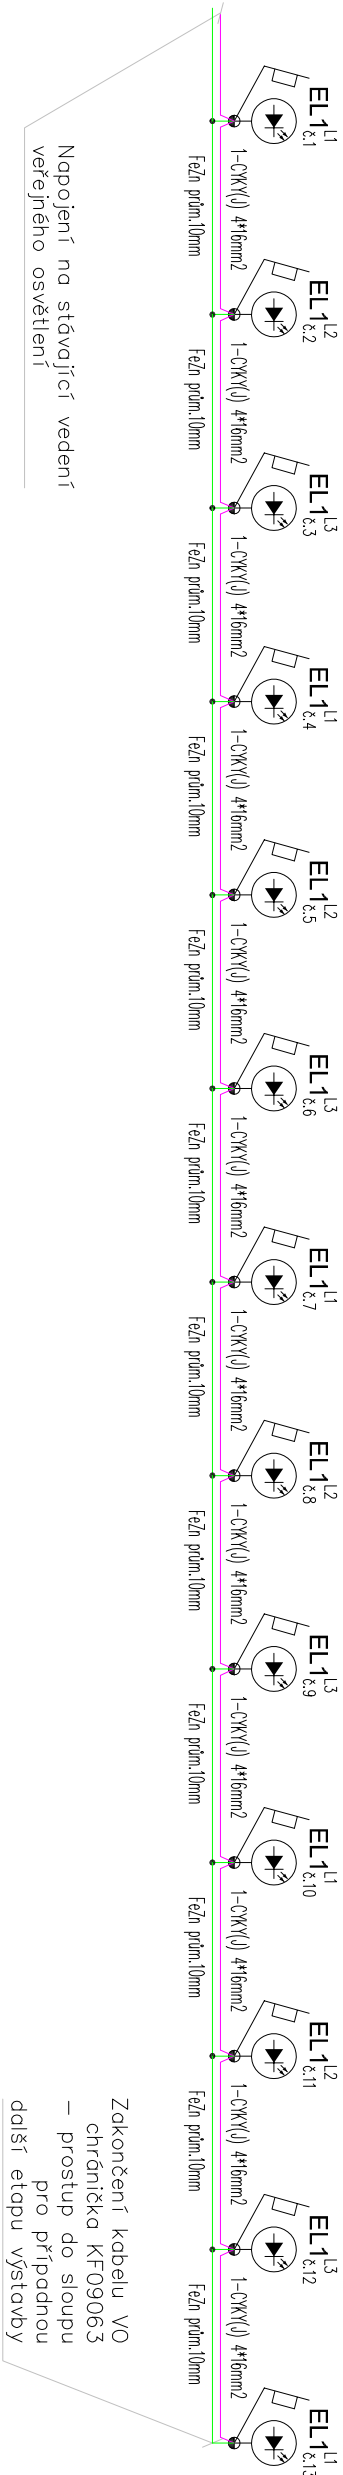

LEGENDA:	
EL1	Svitidlo veřejného osvětlení Coreline malaga LED LED 29,5W, 3700lm, 4000K Sloup K7 133/89/60, h=7,0m Výložník SD1-1500 Stožárová výzbroj SR481-27 ZVR IP20

Poznámka :

NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ VO 1-CYK(Y) 4*16mm2

DÉLKA KABELOVÉ TRASY 360m
DÉLKA KABELOVÉHO VEDENÍ 440m
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PROVEDENA V SOULADU S ČSN 33 2000-4-41 ed.3
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANÝCH VODIČŮ
VNĚJŠÍ VLIVY V SOULADU S ČSN 33 2000-1 ed.3 A ČSN 33 2000-5-51 ed.3
PROSTORY ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÉ
JEDNOTLIVÉ SLOUPY VO UZEMNĚNÝ STROJENÝM ZEMNÍČEM DRÁT Fežn prům. 10mm

Změna:	Popis:	Vypracoval:	Datum:	Autorizační razítko:	Patet:
Schéma:		Akce:	MĚSTO DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE V ULICI BŘEZOVÁ		
Objednatel / Investor: Město Dobříš Mírové náměstí 119 263 01 Dobříš tel.: +420 318 533 311 mail: epodatelna@mesiodobris.cz www: mesiodobris.cz		Hlavní inženýr projektu: Ing. Václav Juppá 		Datum: 06/2021	
Generální projektant: DOBAS s.r.o. Kudelkova 124/42 130 00 Praha 3 - Žitkov tel.: +420 737 649 724 mail: info@dobas.net		Zodpovědný projektant: Zdeněk Vácha kontroluj: Zdeněk Vácha Vypracoval: Zdeněk Vácha		Datum: 06/2021 06/2021 06/2021	
Protěse: Zdeněk Vácha PROJEKT. ELEKTRO Dražďanská 23 405 02 Děčín 16 tel.: +420 602 102 247 mail: vadha.zdenek@iol.cz		Název výkresu: Schéma rozvodu veřejného osvětlení		Měřítko: -	
Stupeň PD: DPS Dokumentace pro provádění stavby		Část / protěse: D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení	Stavební objekt: 401 Veřejné osvětlení	Formát: 2 x A4	
Podoba:	Souřadnicový systém S-JTSK	Výškopis:	Výškový systém Bpv	č. výkresu: 5	