



SESTAVA KANALIZAČNÍ ŠACHTY S HRADÍTKEM DN 300

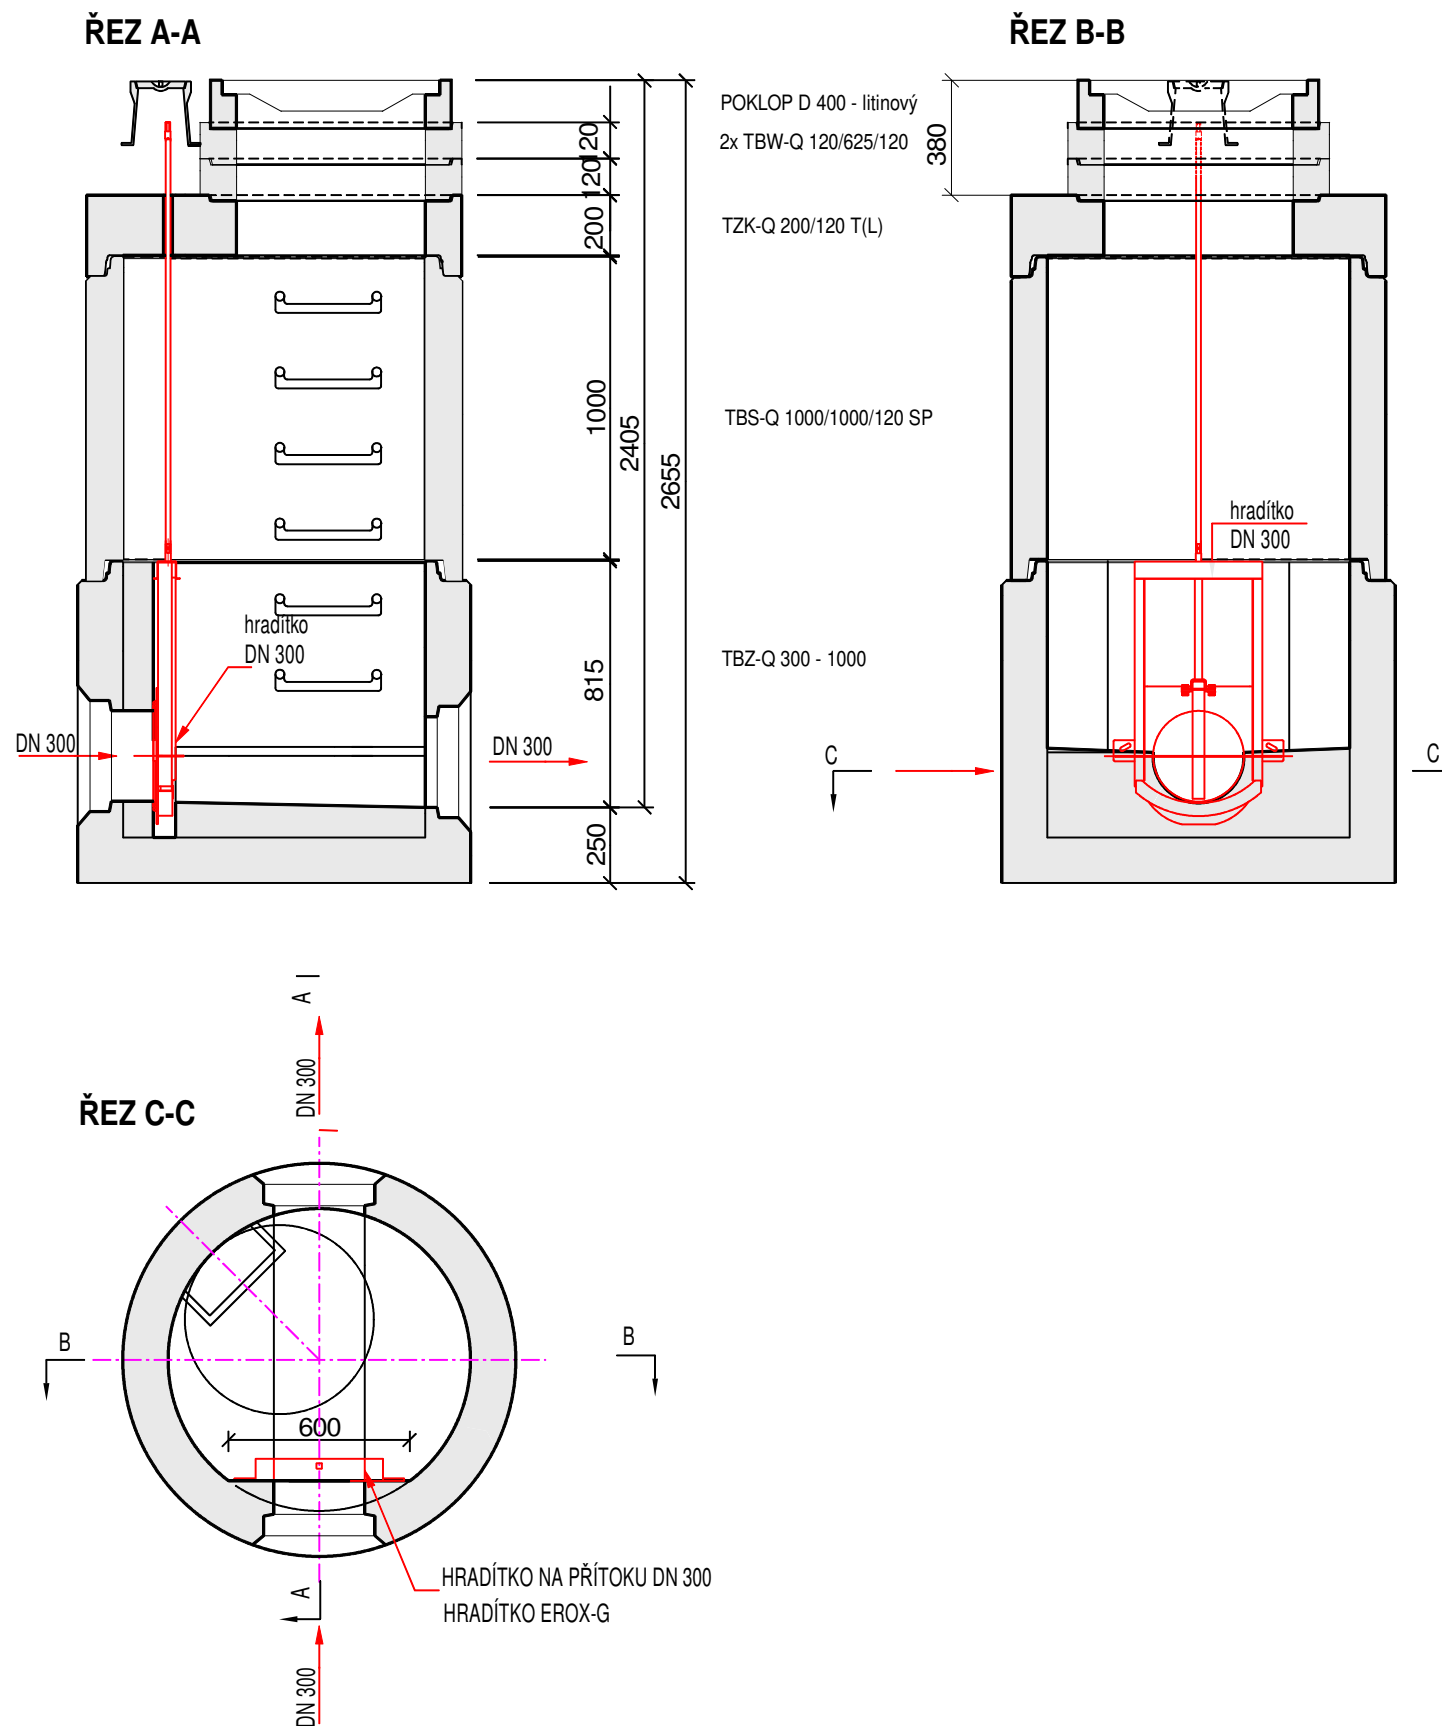

Změna:	Popis:	Vypracoval:	Datum:	Autorizační razítko:	Paré:
Schéma:		Akce: MĚSTO DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE V ULICI BŘEZOVÁ			
		Objednatel / investor: Město Dobříš Mírové náměstí 119 263 01 Dobříš tel.: +420 318 533 311 mail: epodatelna@mestodobris.cz www: mestodobris.cz			
		Generální projektant: DOPAS s.r.o. Kubelíkova 1224/42 130 00 Praha 3 - Žižkov tel.: +420 737 649 724 mail: info@dopas.net zak.číslo: 2020_1010		Datum: 06/2021	
		Profese: Projektová kancelář - Ing. Petr Datel Tyršova 1902 256 01 Benešov tel.: +420 603 595 525 mail: petr.datel@tiscali.cz zak.číslo:		Datum: 06/2021 06/2021 06/2021	
		Hlavní inženýr projektu: Ing. Václav Juppa Zodpovědný projektant: Ing. Petr Datel Kontroloval: Vypracoval: Ing. Petr Datel		Datum: 06/2021	
Stupeň PD: DPS Dokumentace pro provádění stavby		Část / profese: D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		Stavební objekt: 101 Komunikace a zpevněné plochy Formát: 2 x A4	
Polohopis: Souřadnicový systém S-JTSK		Výškopis: Výškový systém Bpv		č. výkresu: 11	