




FVE4: 9,66 kW, parc.č.: 4129

FVE5: 8,74 kW, parc.č. 3795

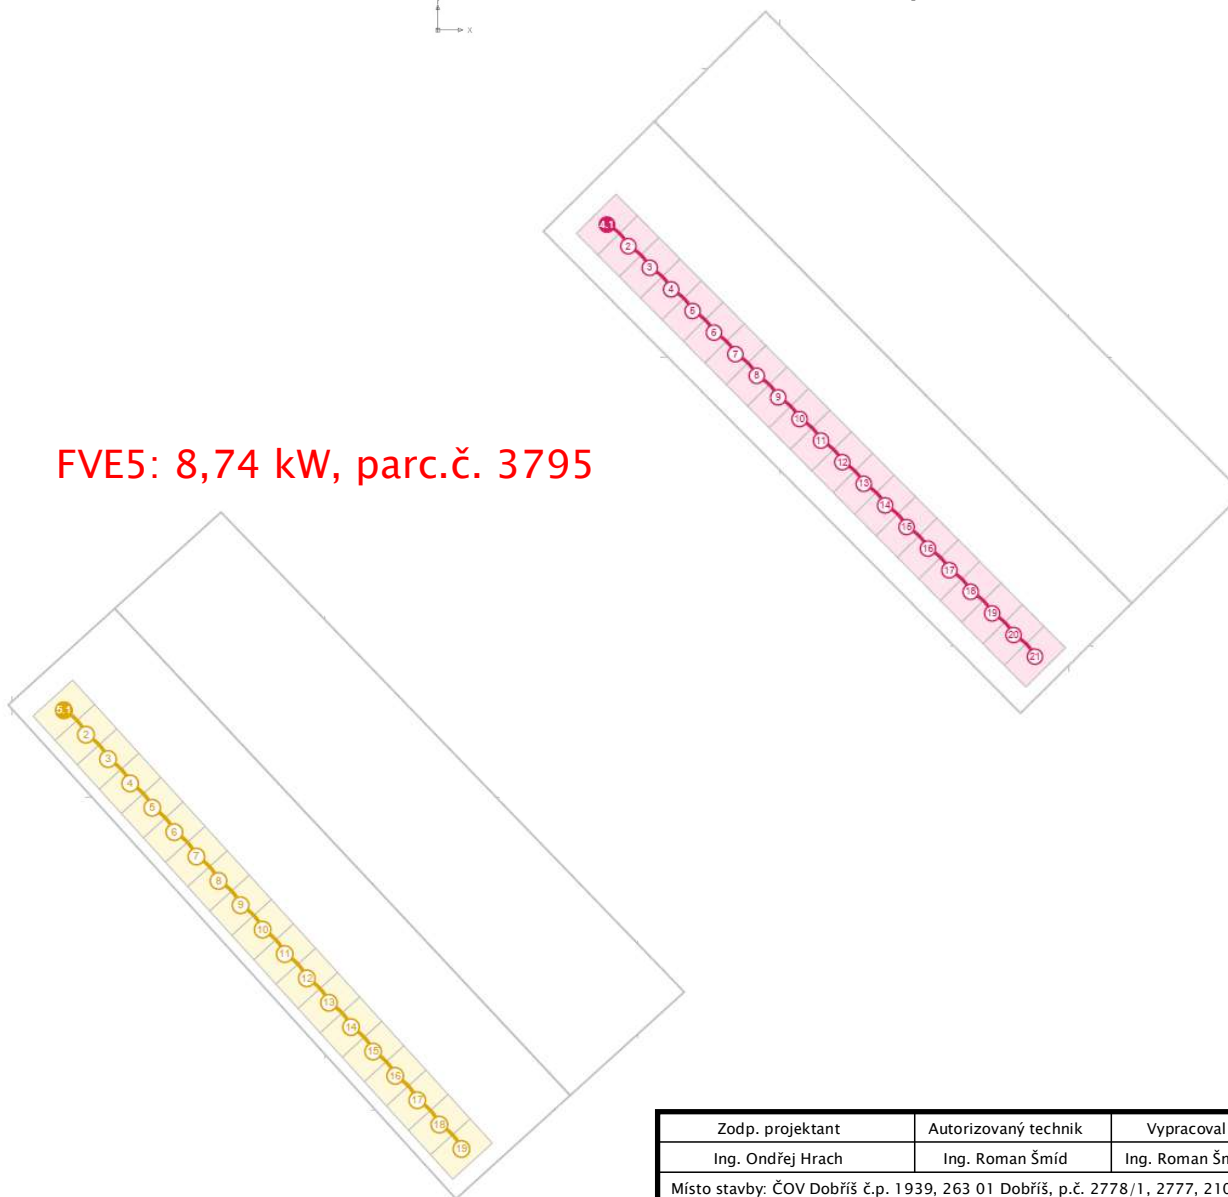

1		SE100K Manager	94%
Center:			
1.1		15 x P950	30
1.2		15 x P950	30
1.3		15 x P950	30
Left:			
1.4		15 x P950	30
1.5		15 x P950	30
1.6		15 x P950	30
Right:			
1.7		15 x P950	30
1.8		15 x P950	30
2		SE100K Manager	88%
Center:			
2.1		17 x P950	34
2.2		17 x P950	34
Left:			
2.3		20 x P950	40
2.4		17 x P950	34
Right:			
2.5		21 x P950	41
2.6		21 x P950	41
3		SE30K	105%
3.1		20 x P950	40
3.2		20 x P950	40
4		SE8K	119%
4.1		21 x S500	21
5		SE8K	108%
5.1		19 x S500	19

Zodp. projektant	Autorizovaný technik	Vypracoval	Kreslil		
Ing. Ondřej Hrach	Ing. Roman Šmíd	Ing. Roman Šmíd	Ing. Tomáš Hron	Zakázka č.:	
Místo stavby: ČOV Dobříš č.p. 1939, 263 01 Dobříš, p.č. 2778/1, 2777, 2101, 4129 a 3795 k.ú. Dobříš				Stupeň PD:	DSP+DPS
Stavebník: Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš, IČO: 00242098				Datum:	1-2/23
FVE ČOV Dobříš, č.p. 1939, 263 01 Dobříš				Formát:	A3
Stringování střešních FVE				Měřítko:	Výkres číslo: 9